



Retraitement durable des matériaux de chantier TP

STABIFORME

NORME


NF P 11-300

SITE

RD 404 - Centrale de recyclage de matériaux - FRESNES-SUR-MARNE

CONSTITUANTS & CLASSIFICATION

Limons bruns : 99,0% Matériau classé **B₅** à l'état hydrique s ou ts selon la
Chaux vive : 1,0% NF P 11-300

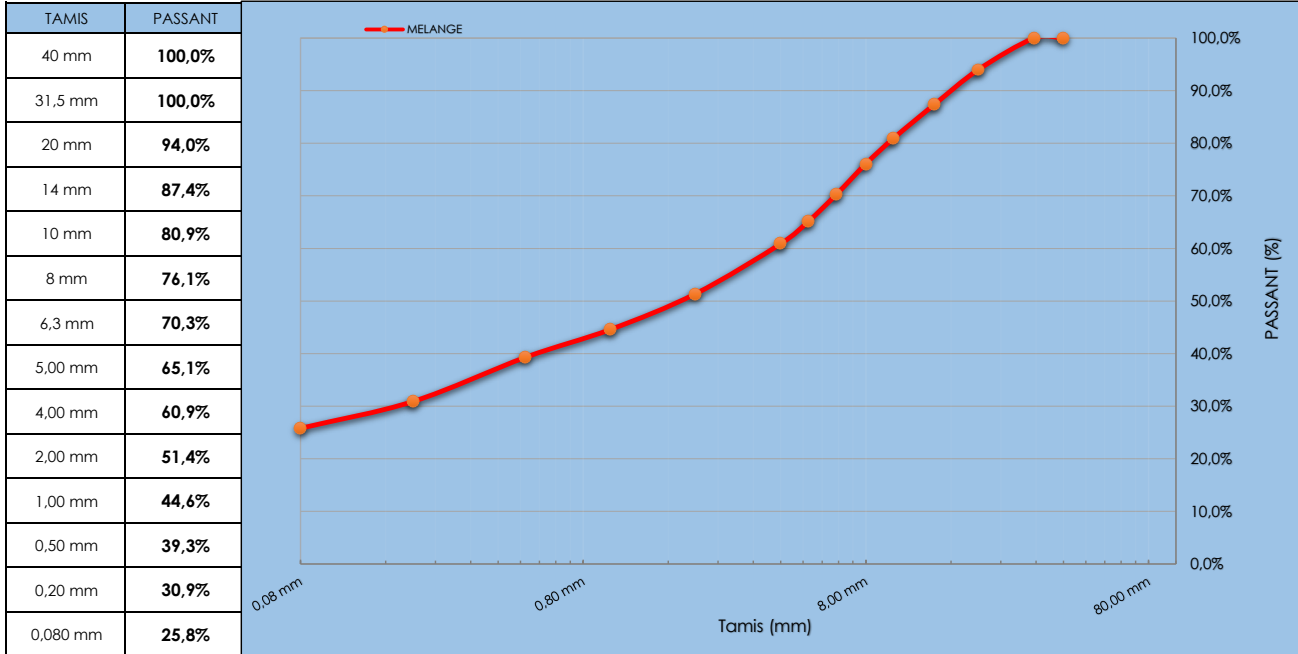

NORME NF P 94-093 & NF P 94-078

DENSITE SECHE	%W	IPI
1,700 t/m ³	13,3 %	33
1,740 t/m ³	15,0 %	41
1,760 t/m ³	16,8 %	20
1,690 t/m ³	18,8 %	5
1,630 t/m ³	20,4 %	3

Optimum Proctor Normal
1,762 t/m³ à 16,4 %

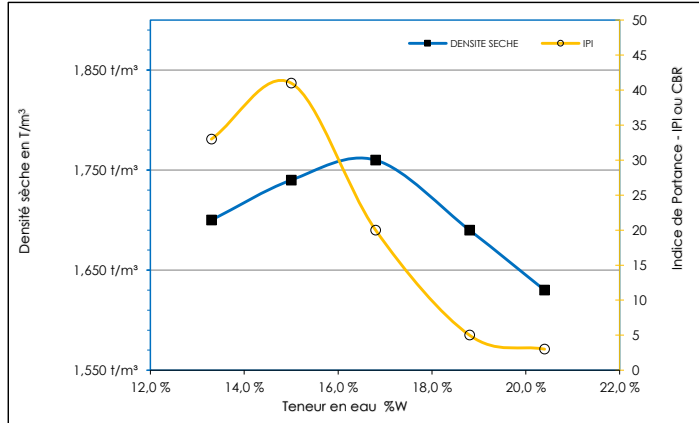


TABLEAU DE COMPACTAGE POUR UNE UTILISATION EN REMBLAI

B₅, C, B₃(*)

Compacteur Modèles	Q/S	P1		P2		P3		V1		V2		V3		V4		V5		VP1	VP2	VP3	VP4	VP5	SP1	SP2	PO3	PO4
		0	0,20	0,30	0,20	0,30	0,35	0,40	0,30	0,50	0	0	0	0	0	0	0									
Energie de compactage intense	0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,5	2,0	3,5	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Code 1	N	5	5	7	8	7	8	5	8																	
Q/L		200	300	60	80	140	110	230	130																	

Extrait de la NF P 11-300

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SULFATES (SO ₄ ²⁻)	NF EN 1744-1	0.20% (cat SSb)
TENEUR EN EAU NAT.	NF EN 1097-5	15,3%
TENEUR EN FINES	NF EN 933-1	25,80%
VALEUR BLEU SOL	NF P 94-068	0.59 g / 100 g mat sec
IPI à Wnat		41

Domaines d'emplois

- Remblais généraux selon NF P 11-300
- Remblayage des tranchées (Guide SETRA)

LABORATOIRE DE CONTRÔLE

LABORROUTE CHAMPAGNE ARDENNES
SAS au capital de 30 000 Euros
2 Ter Avenue du Piémont 52 100 VALCOURT
Tél : 03.25.56.13.16 laboroute-champagne@wanadoo.fr

Mise à jour avec le prélèvement du : **23 janvier 2024**